


**Rauchwarnmelder**

**Zubehör für batteriebetriebene Rauchwarnmelder – Vernetzungsbeispiel**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-EI 605 MRF-D</b> <b>102 605-011</b>	<b>Funk-Modul EI 605 MRF-D</b> zum Einbau in die Wärme-/Rauchwarnmelder IC-EI 603/605 CU-D zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 12 Rauchmeldern. Gruppenbildung möglich, je Objekt können mehrere Gruppen realisiert werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkfrequenz im SRD-Band 868,5 MHz</li> <li>• Hauscodierung mit LED-Melderanzahl-Anzeige.</li> <li>• Sammelalarm an alle Melder</li> <li>• Stromversorgung: 9 V/DC aus dem Rauchmelder</li> <li>• Reichweite: 150 - 200 m auf offener Fläche</li> <li>• Verstärker: (MST) mit Repeater-Funktion</li> </ul>	<b>41,60</b>
	<b>IC-EI 650 M</b> <b>102 650-412</b>	<b>Funk-Modul EI 650 M</b> zum Einbau in die Ei-Melder mit fest eingebaute 10-jahres-Batterie. Sonst wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: nicht auswechselbare 10-Jahres-Lithium-Batterie</li> </ul>	<b>65,60</b>
	<b>IC-EI600MRF</b> <b>102 600-412</b>	<b>Funk-Modul EI 600 MRF</b> Einbau in die Ei-Melder 650ixx mit fest eingebaute 10-jahres-Batterie. Sonst wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosefunktion</li> <li>• Easy-Entry</li> </ul>	<b>72,70</b>

1:Koppelmodul EI 413 oder EI 414, 2 und 4: Rauchmelder EI 650 mit Funkmodul EI 600MRF, 3 Hitzewarnmelder EI 603 mit Funkmodul EI 650M oder EI 650MRF, 5 Alarm-Controller EI450.

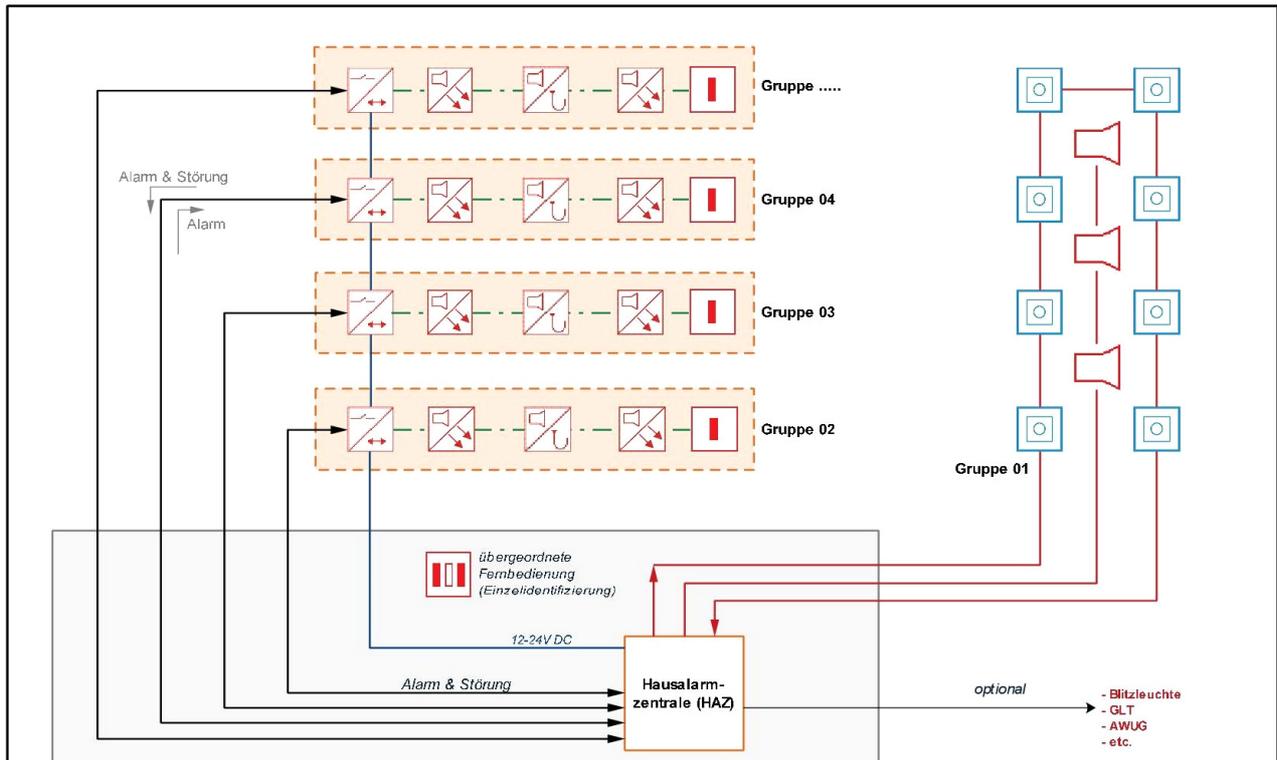

<p><b>Ei Electronics</b> The # gas detection Ei Electronics GmbH Königsallee 60F 40212 Düsseldorf</p>	<p>Weitergabe sowie Veröffentlichung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gm-Entragung.</p>	<p>erstellt: Teichert Datum: 14.12.2012</p>	<p><b>Anlagenbeispiel</b> Anschaltung Rauchwarnmelder an Hausalarmanlage (HAA) =&gt; Anlagenschema</p>	<p>Seite 1 von 2</p>
		<p>geändert: Teichert Datum: 30.01.2015</p>		

Stand: April 2015